

Képviselő-testületi előterjesztés

2017. augusztus 17.


Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Materm Kft. részére a B-230 termelőkút visszahűtött termálvízének befogadásra a Makó, Nagycsatornába


Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: 1/881-1/2017/I.

Melléklet: Helyszínrajz közművezeték megvalósulásáról
Szakértői nyilatkozat


Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
Hatósági Csoport

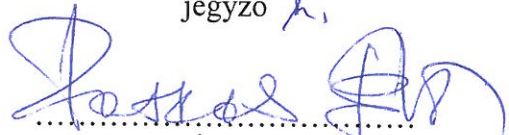

.....
Zsámboki Zsolt

Témafelelős: 
.....
dr. Ákosi Ádám h.

Az előterjesztést látta: 
.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Agrárgazdasági Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 
.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző h.

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása: 
.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/881-1/2017/I.

Üi.: Zsámboki Zsolt

Előterjesztés

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Materm Kft. részére a B-230 termelőkút visszahűtött termálvízének befogadásra a Makó, Nagyér-csatornába

Melléklet: Helyszínrajz közművezeték megvalósulásáról
Szakértői nyilatkozat

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Materm Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 7. I.4.) (továbbiakban: Társaság) üzemelteti a Makói Geotermális kaszkádrendszer részét képező a Makó, Kelemen László utcán (Makó hrsz.:5960) meglévő B-230 termelőkutat, - mely a városi távhőhálózat és Hagymatikum Gyógyfürdő számára biztosít energiát,- az Alsó - Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság által kiadott ATIVH-50731-8-38/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A geotermikus kaszkádrendszer visszasajtoló kútjai az üzemszerű használat ellenére részben tönkrementek, ellehetetlenedtek, így a kitermelés során felszínre hozott és kizárólagosan energetikai célra felhasznált felszín alatti víz elhelyezését a kihűtést követően részben visszasajtolás nélkül kell megoldani. A jelenlegi állapot szerint a kitermelt termálvizet visszasajtolják, műszaki hiba esetén a kitermelést szüneteltetik, így a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kénytelen a szükséges hőmennyiséget földgázüzemű gázkazánokkal biztosítani.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a kizárólag energetikai célra kitermelt felszín alatti vizet a hasznosítást követően ugyanazon vízadóba lehet visszatáplálni. A visszatáplálással engedélyezett vízhasznosítást a hasznosításból kikerülő termálvíznek a visszatáplálástól eltérő ártalommentes elvezetésével, elhelyezésével is folytatni lehet. A rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy külön engedélyezési eljárást követően a felszín alatti vizek (a kitermelt és visszahűtött termálvíz) az előírások betartásával felszíni vízelvezető rendszerekbe is elvezethetők.

A Társaság az új engedélyezési eljárás lefolytatására a Geoservice Kft.-t (3527 Miskolc, József Attila u. 59.) kérte fel. Az előzetes vízelvezetési nyomvonalterv szerint a B-230 termálkútból kitermelt és hasznosítást követően kihűtött termálvizet az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Makó, 17 hrsz-ú területen lévő Nagyér-csatornába kívánja elvezetni. A bevezetés időtartama október 15. – április 15. közötti időszakot érintene (fűtési szezon). A termálvíz várható mennyisége csúcsidőszakra vonatkozóan $60 \text{ m}^3/\text{óra} - 15 \text{ m}^3/\text{óra}$ (továbbra is visszasajtolásra kerülne) = $45 \text{ m}^3/\text{óra}$, azaz $1080 \text{ m}^3/\text{nap}$.

A terv megfelel Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésének is, mely szerint a termálvizet és csurgalékvizét az engedélyben előírtaknak megfelelően

kell elvezetni.

A tervezet bevezetése engedélyezése nélkül a távhőszolgáltatás energiaellátása jelentős többlet terheket róna a szolgáltatóra, illetve a szolgáltatás fenntarthatósága is veszélybe kerülhet. A lakosság részéről érkezett igények alapján a Nagyér-csatorna évenkénti kotrásának költségét a Materm Kft. 50%-ban fedezi.

A 2017. június 27-i ülésén az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolta hatástanulmány elkészítését a „Tulajdonosi hozzájárulás a Materm Kft. részére a B-230 termelőkút visszahűtött termálvízének befogadásra a Makó, Nagyér-csatornába” tárgyú előterjesztés vonatkozásában. Majd ezt követően Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy az ülés napirendjéről az előterjesztést leveszi.

Fenti döntéseknek megfelelően a hatástanulmány elkészítésre AGROTERV Bt. (6726 Szeged, Thököly u.34.) képviseletében Katona Zsolt szakértő felkérése megtörtént.

Katona Zsolt szakértő a szakvéleményét a csatolt nyilatkozata alapján személyes megjelenésével szóban terjeszti elő a bizottsági és képviselő-testületi ülésen.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Materm Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 7. I.4.) az általa üzemeltetett B-230 (hrsz.: 5960) termálvíz termelőkút lehűtött termálvizét a határozat melléklete szerint a Makó Nagyér-csatornába (hrsz.: 17) elvezesse minden év október 15. - április 15. közötti időszakban azzal, hogy a bevezetett termelvény napi várható mennyisége csúcsidőszakban 1080 m³/nap.
2. A képviselő-testület a hozzájárulását adja szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához a Materm Kft. által megbízott Geoservice Kft.-nek azzal, hogy a Nagyér-csatorna évenkénti kotrásának költségét 50%-ban a Materm Kft. átvállalja.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda – Hatósági Csoport
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda – Innovációs és Fejlesztési Iroda
- Materm Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 7. I.4.)
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
- Irattár

M a k ó, 2017. augusztus 16.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Maló, fürdő rekonstrukció, Közművezetékek megvalósítási helyszínrajza

1:500

Jelmagyarázat:

- vízvezeték
- szennyvízcsatorna
- melegvízvezeték
- hidegvízvezeték
- szennyvízcsatorna
- szennyvízcsatorna

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

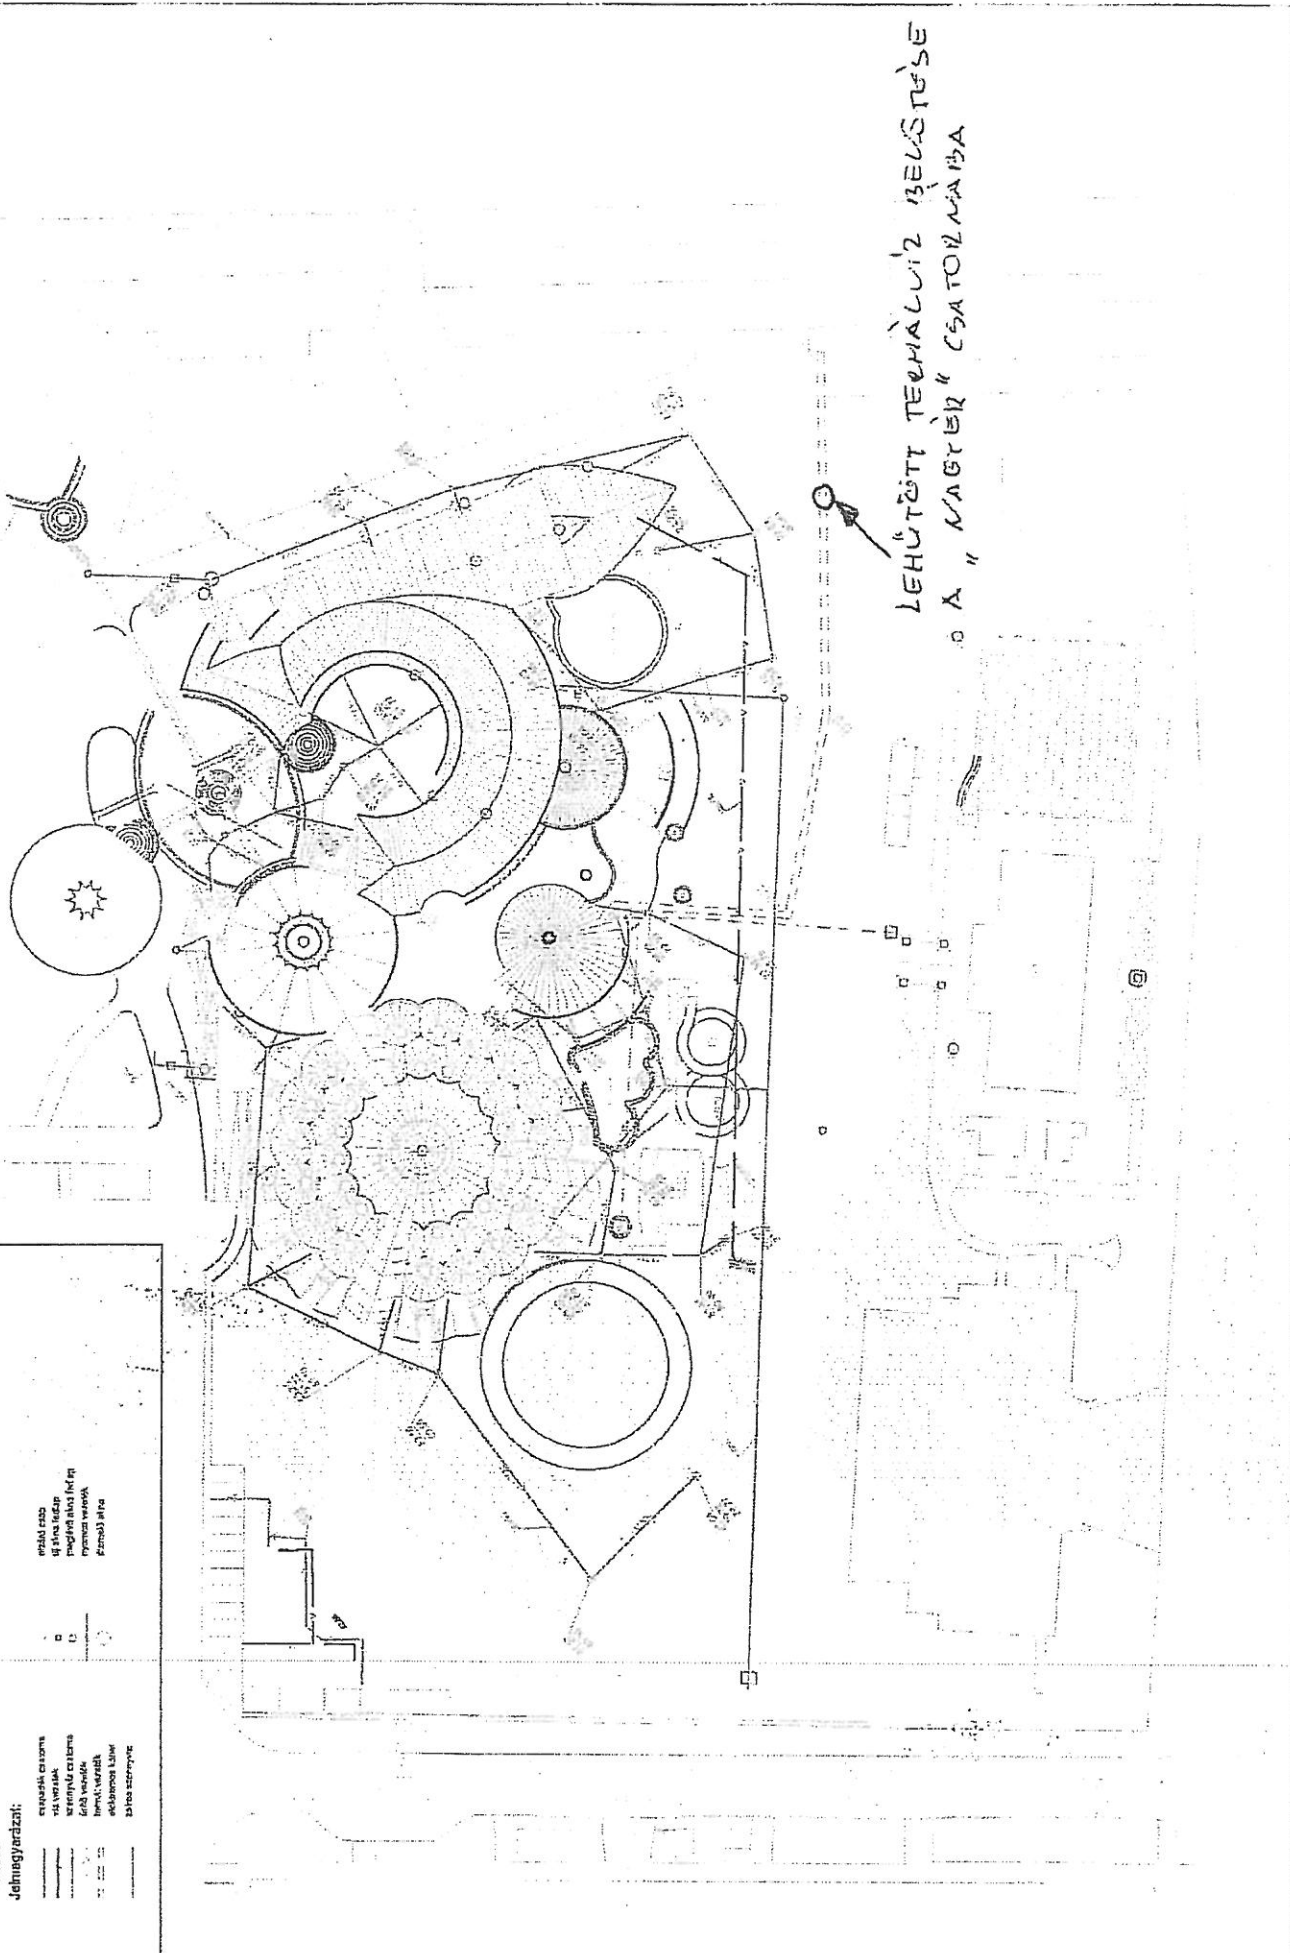
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők

- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők
- víznyelők





„Makó Város Polgármesteri Hivatal”
Farkas Éva Erzsébet
Polgármester részére
Makó
Széchenyi tér 22.
6900

Tárgy: A Matern Kft. által üzemeltetett termálkút használt vizének Nagyér csatornába történő bevezetésére vonatkozó önkormányzati befogadó nyilatkozat

Tisztelt Címzett!

Munkatársuk Zsámboki Zsolt, azzal a kéréssel kereste meg cégünket, hogy tárgyi témában az önkormányzat nyilatkozatának megtétele előtt, fejtjük ki szakmai álláspontunkat. Ezzel kapcsolatban bizottsági és testületi ülésen kérik megjelenésemet, szakértői közreműködés keretében.

Ezúton tájékoztatom T. Címet, hogy a megbízást elfogadom, a testületi ülésen személyesen megjelenek, ahol szóban fejtem ki álláspontomat. Kérem, a bizottsági ülés időpontjáról időben szíveskedjenek tájékoztatni.

Szeged, 2017. augusztus 16.

Tisztelettel:

Alföldi AGROTERV
Műszaki Tervező és Tanácsadó Bt.
6722 SZEGED, Mérey u. 6/B.

Katona Zsolt
Ügyvezető